

Fr 22. September 2023

Sa 23. September 2023

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A
m3/s

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10


8

6

4

2

0

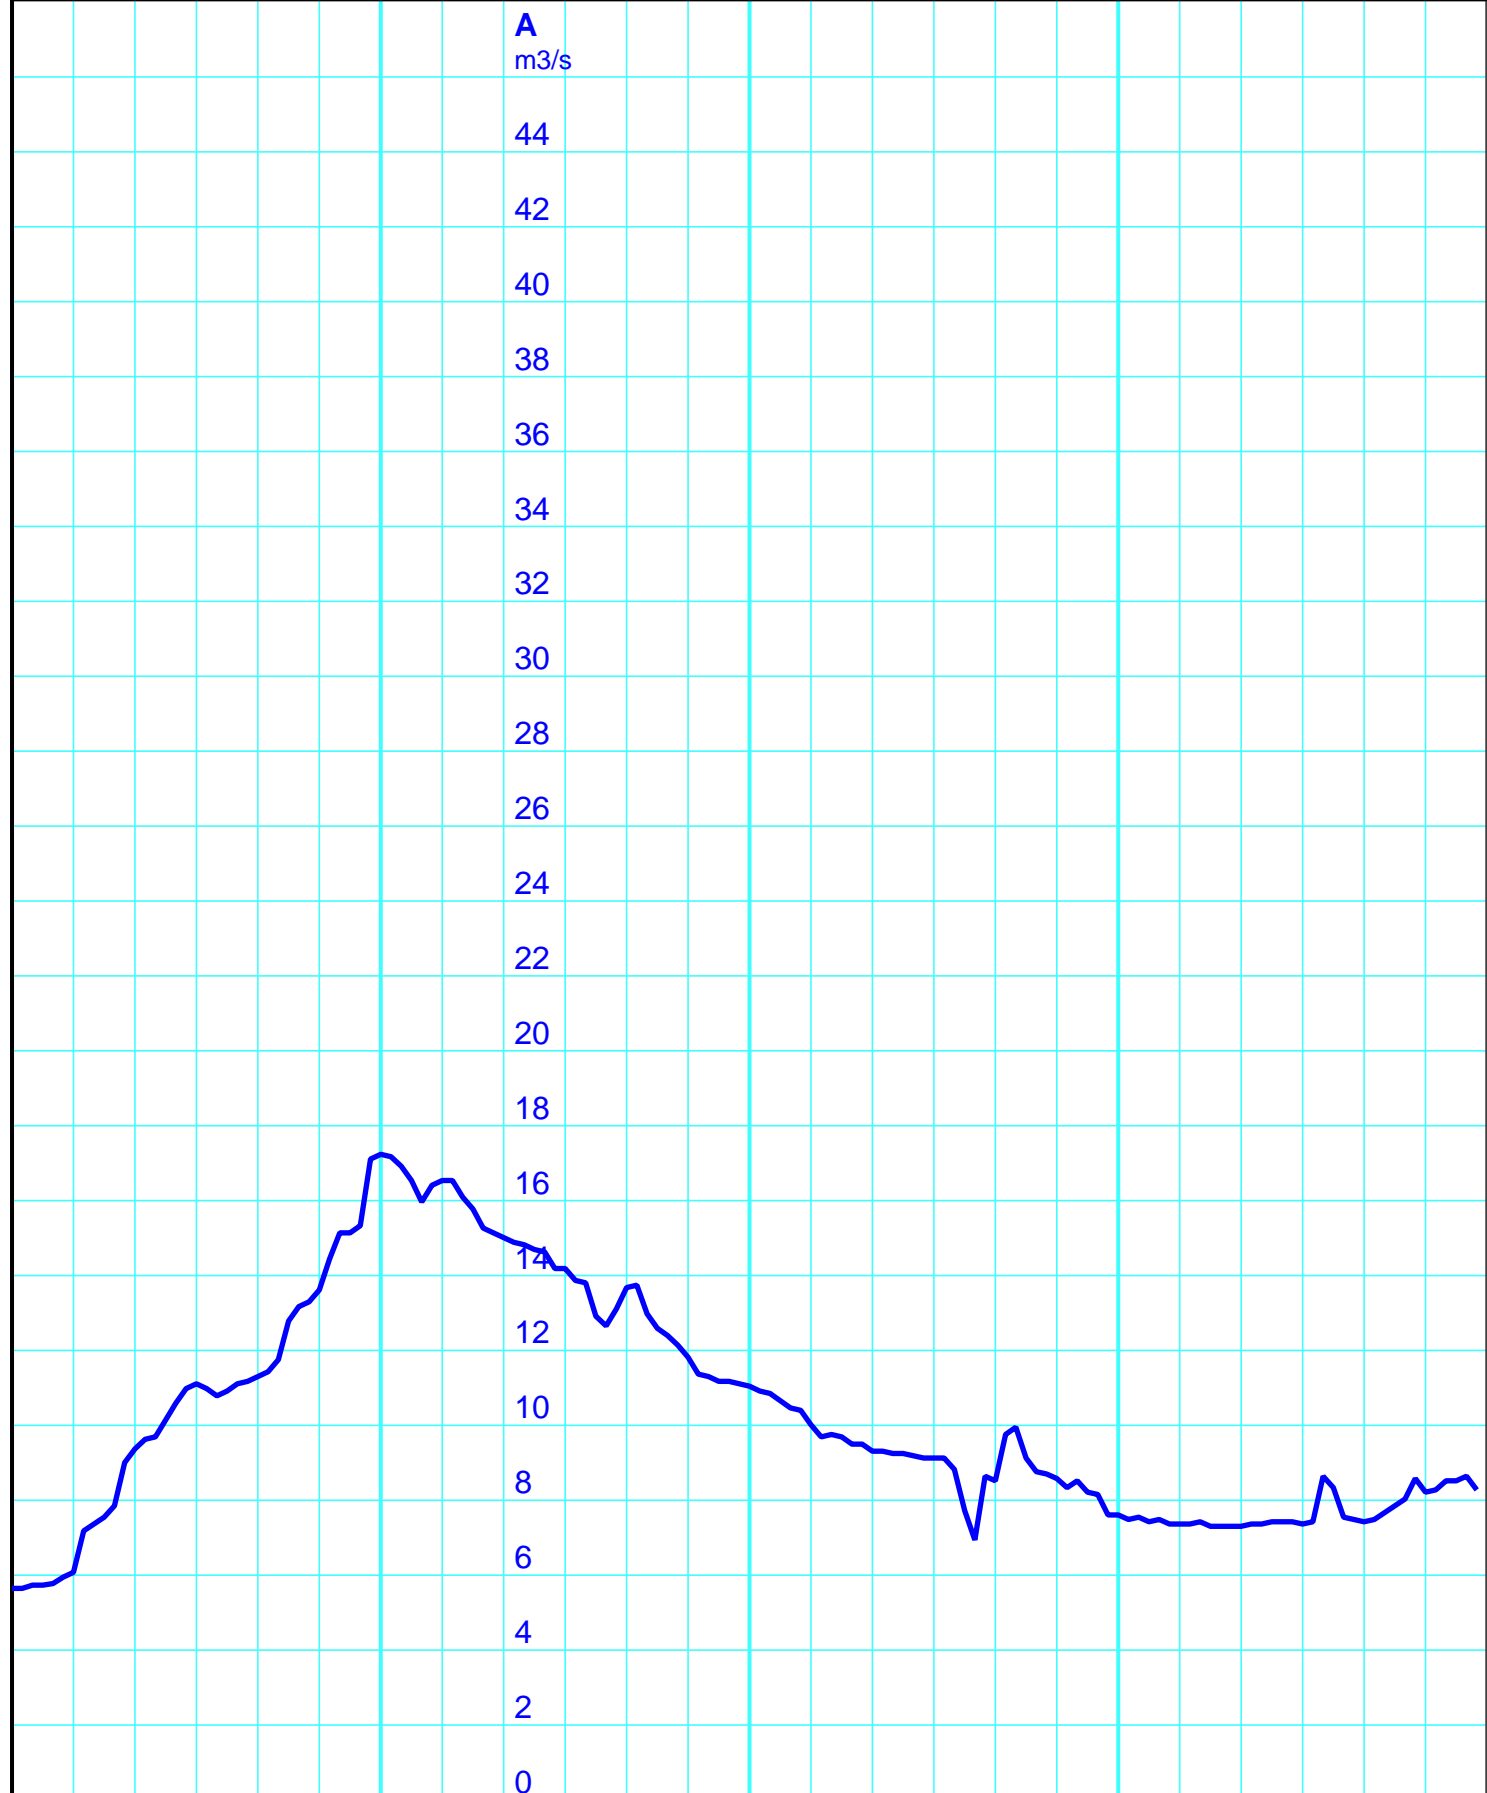

AWA Amt für Wasser und Abfall
OED Office des eaux et des déchets
Reiterstrasse 11
3011 Bern

© AWA Amt für Wasser und Abfall 2014

A — A078 10 10 Abfluss m3/s/Entschlige, Frutigen, Tropenhaus

2-Tagesgang
A078 Entschlige, Frutigen, Tropenhaus

22.09.2023

HydroPRO Grafik