

Mo 23. November 2020

Di 24. November 2020

6:00

12:00

18:00

24:00


6:00

12:00

18:00

A
m3/s

3.2
3.15
3.1
3.05
3
2.95
2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55
2.5
2.45
2.4
2.35
2.3
2.25
2.2
2.15
2.1

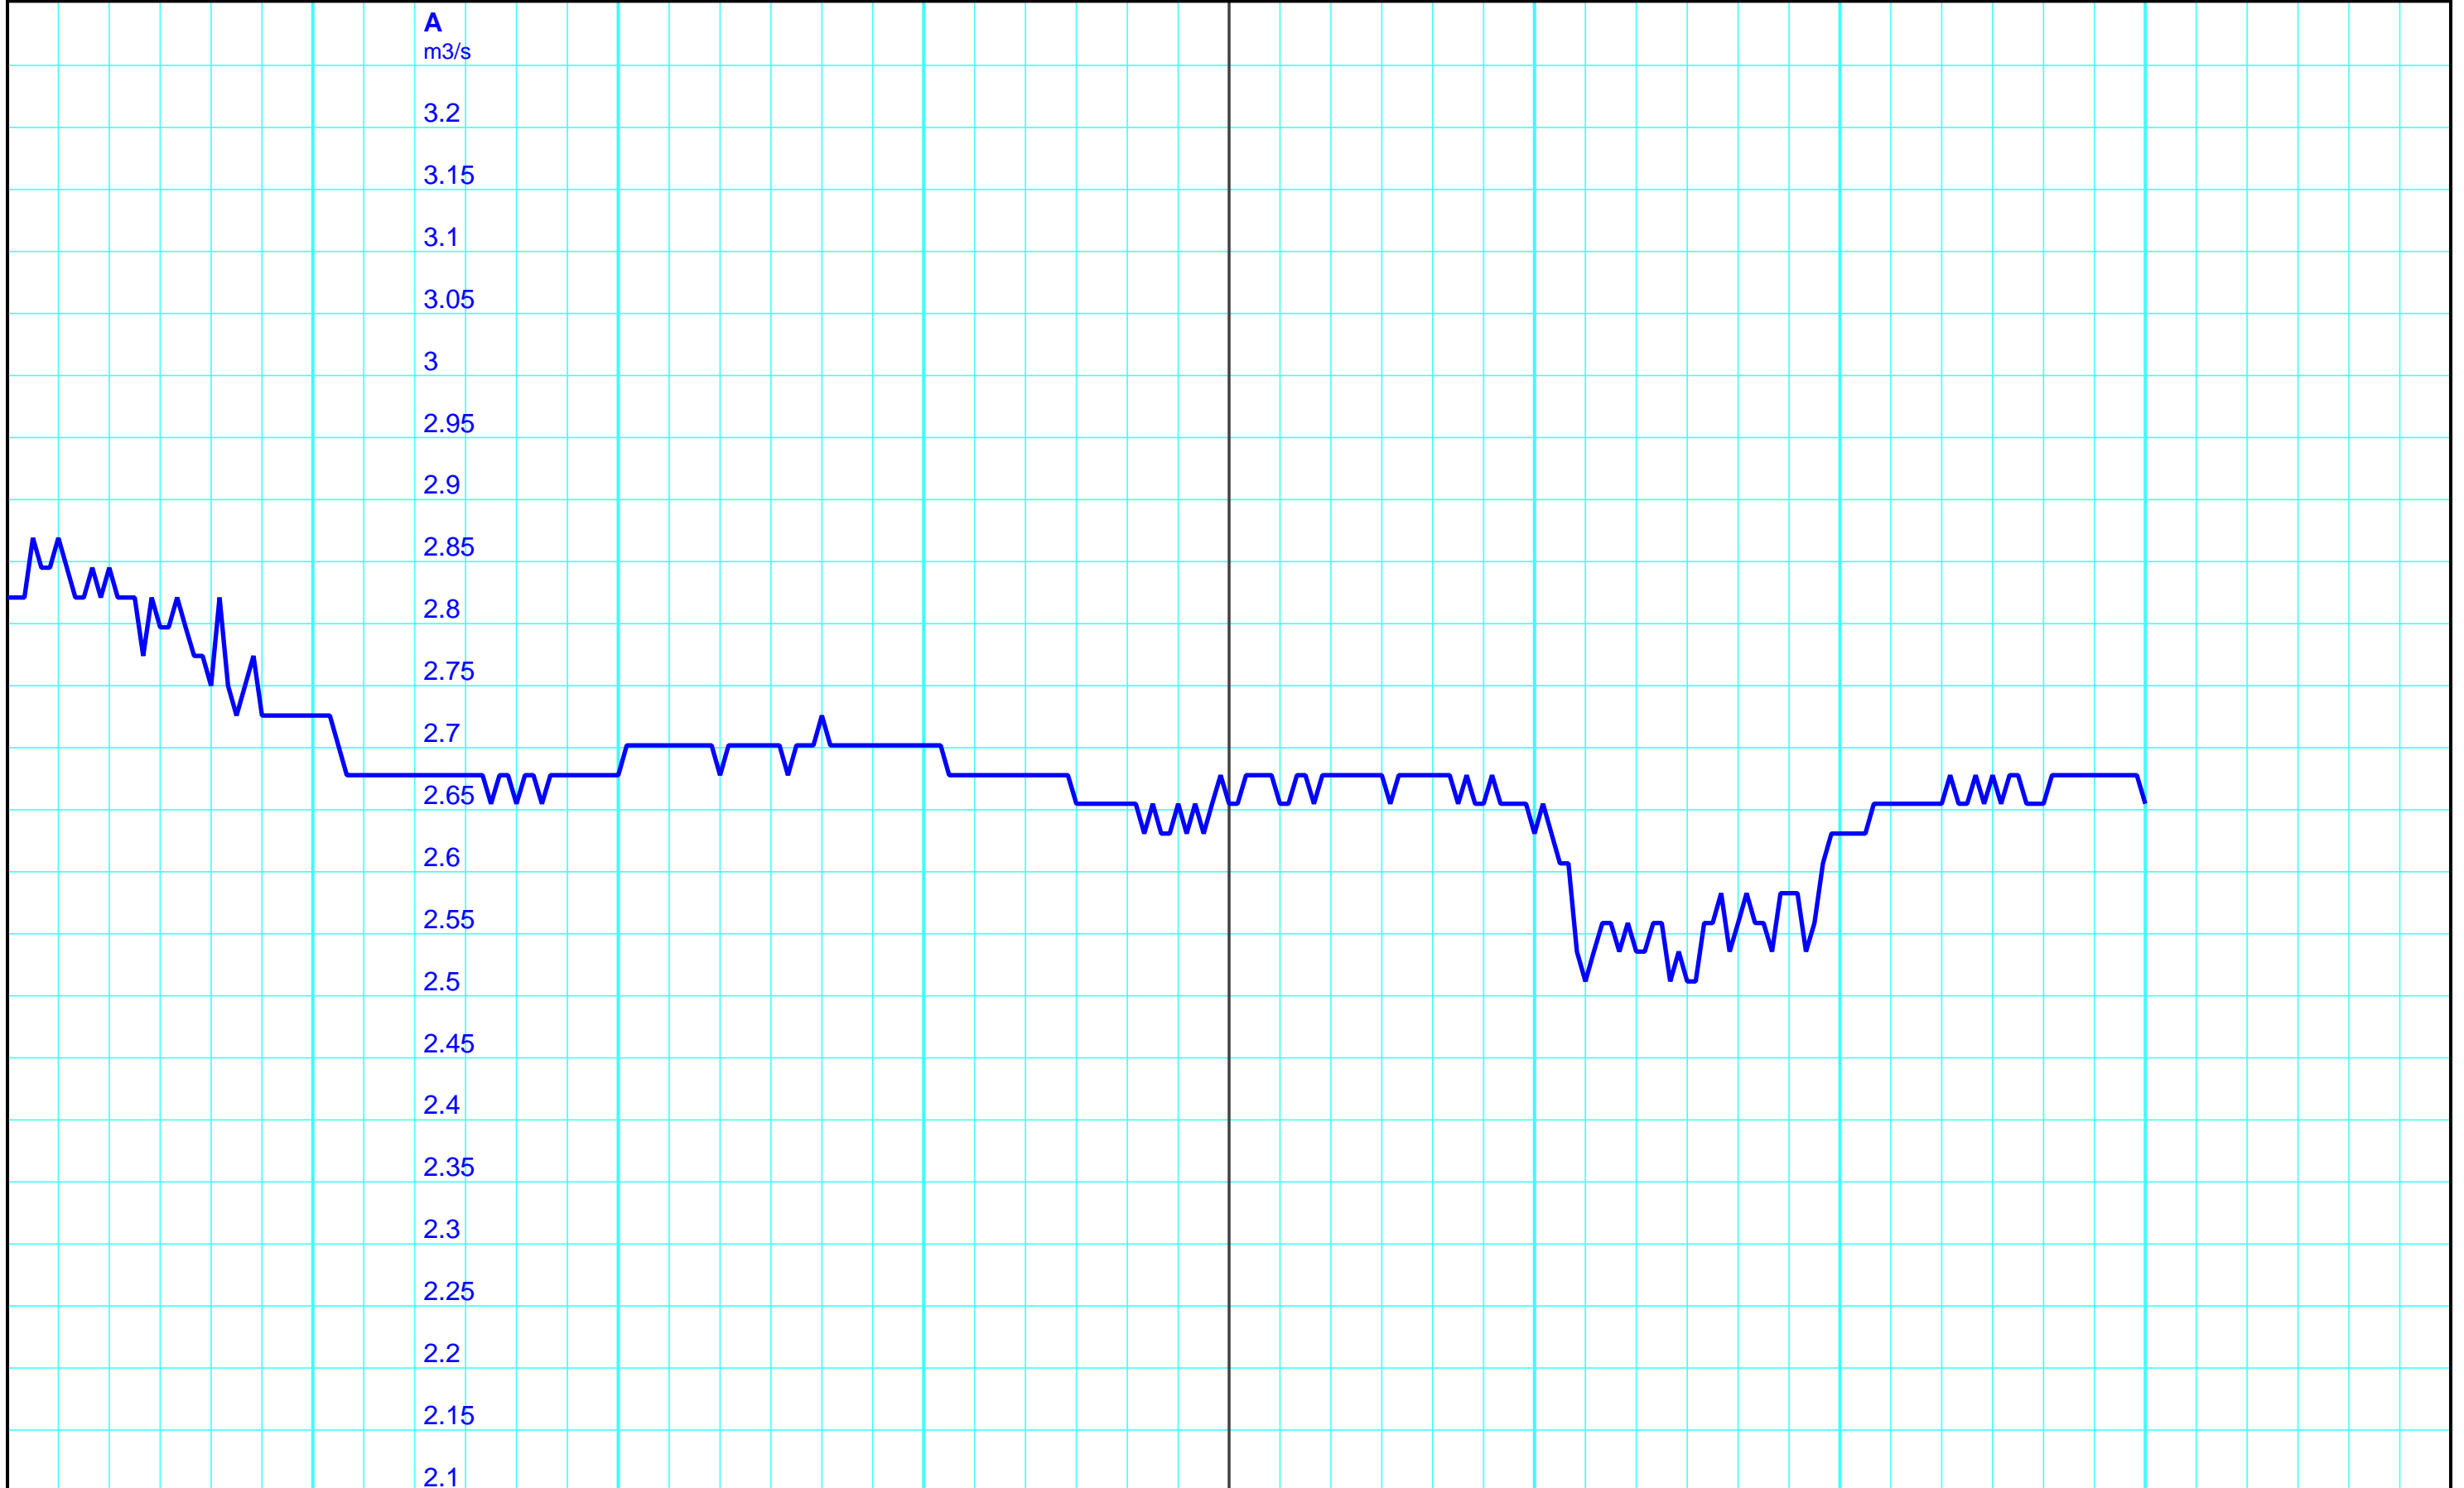

AWA Amt für Wasser und Abfall
OED Office des eaux et des déchets
Reiterstrasse 11
3011 Bern
© AWA Amt für Wasser und Abfall 2014

A — A078 10 10 Abfluss m3/s/Entschlige, Frutigen, Tropenhaus

provisorische Daten
Données provisoires

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.

**2-Tagesgang
Entschlige, Frutigen**

24.11.2020

HydroPro™ Grafik