

Mo 23. November 2020

Di 24. November 2020

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

A
m3/s

B
m3/s

1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3

1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3

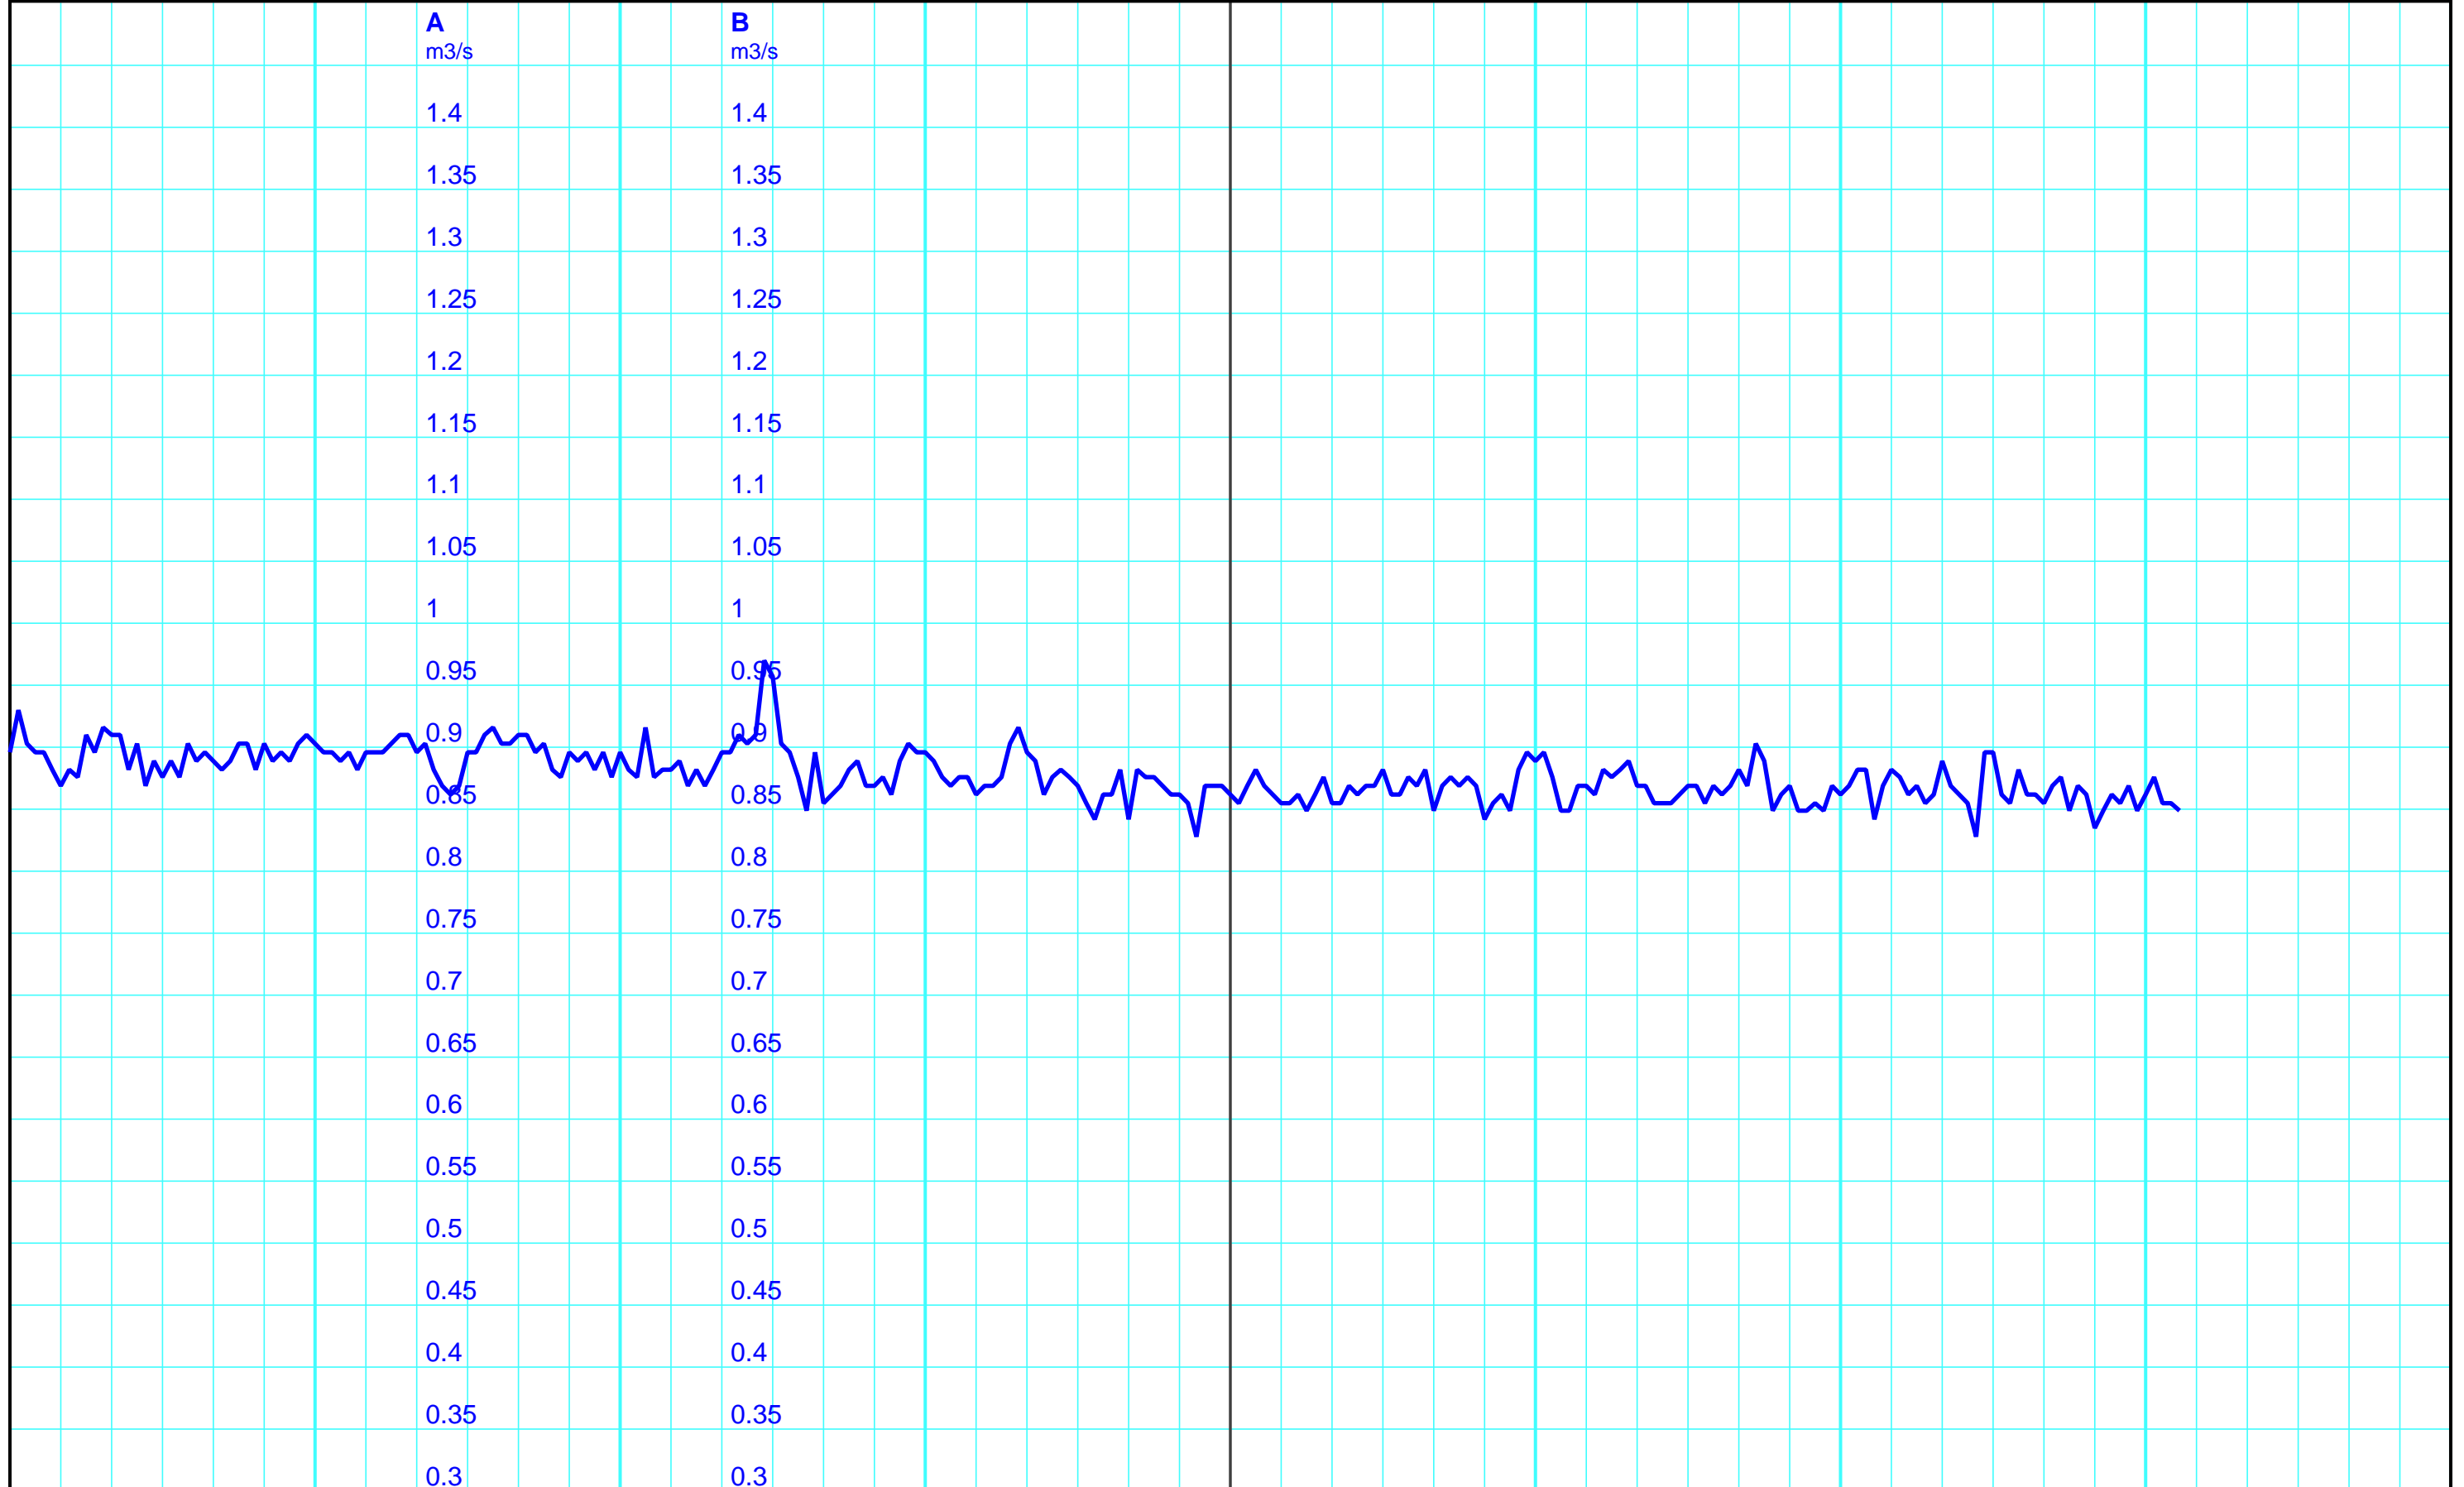

AWA Amt für Wasser und Abfall
OED Office des eaux et des déchets
Reiterstrasse 11
3011 Bern

© AWA Amt für Wasser und Abfall 2014

A — A051 10 10 Abfluss m3/s/Langete, Leimiswil, Weinstegen
B - - - A051 10 10 Abfluss m3/s/Lange..., [Mk4: Hochwasser 17 m3/s]

provisorische Daten
Données provisoires

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.

**2-Tagesgang
Langete, Leimiswil I**

24.11.2020

HydroPro™ Grafik