

Mo 23. November 2020

Di 24. November 2020

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

A  
m3/s

B  
m3/s

1.4  
1.35  
1.3  
1.25  
1.2  
1.15  
1.1  
1.05  
1  
0.95  
0.9  
0.85  
0.8  
0.75  
0.7  
0.65  
0.6  
0.55  
0.5  
0.45  
0.4  
0.35  
0.3

1.4  
1.35  
1.3  
1.25  
1.2  
1.15  
1.1  
1.05  
1  
0.95  
0.9  
0.85  
0.8  
0.75  
0.7  
0.65  
0.6  
0.55  
0.5  
0.45  
0.4  
0.35  
0.3

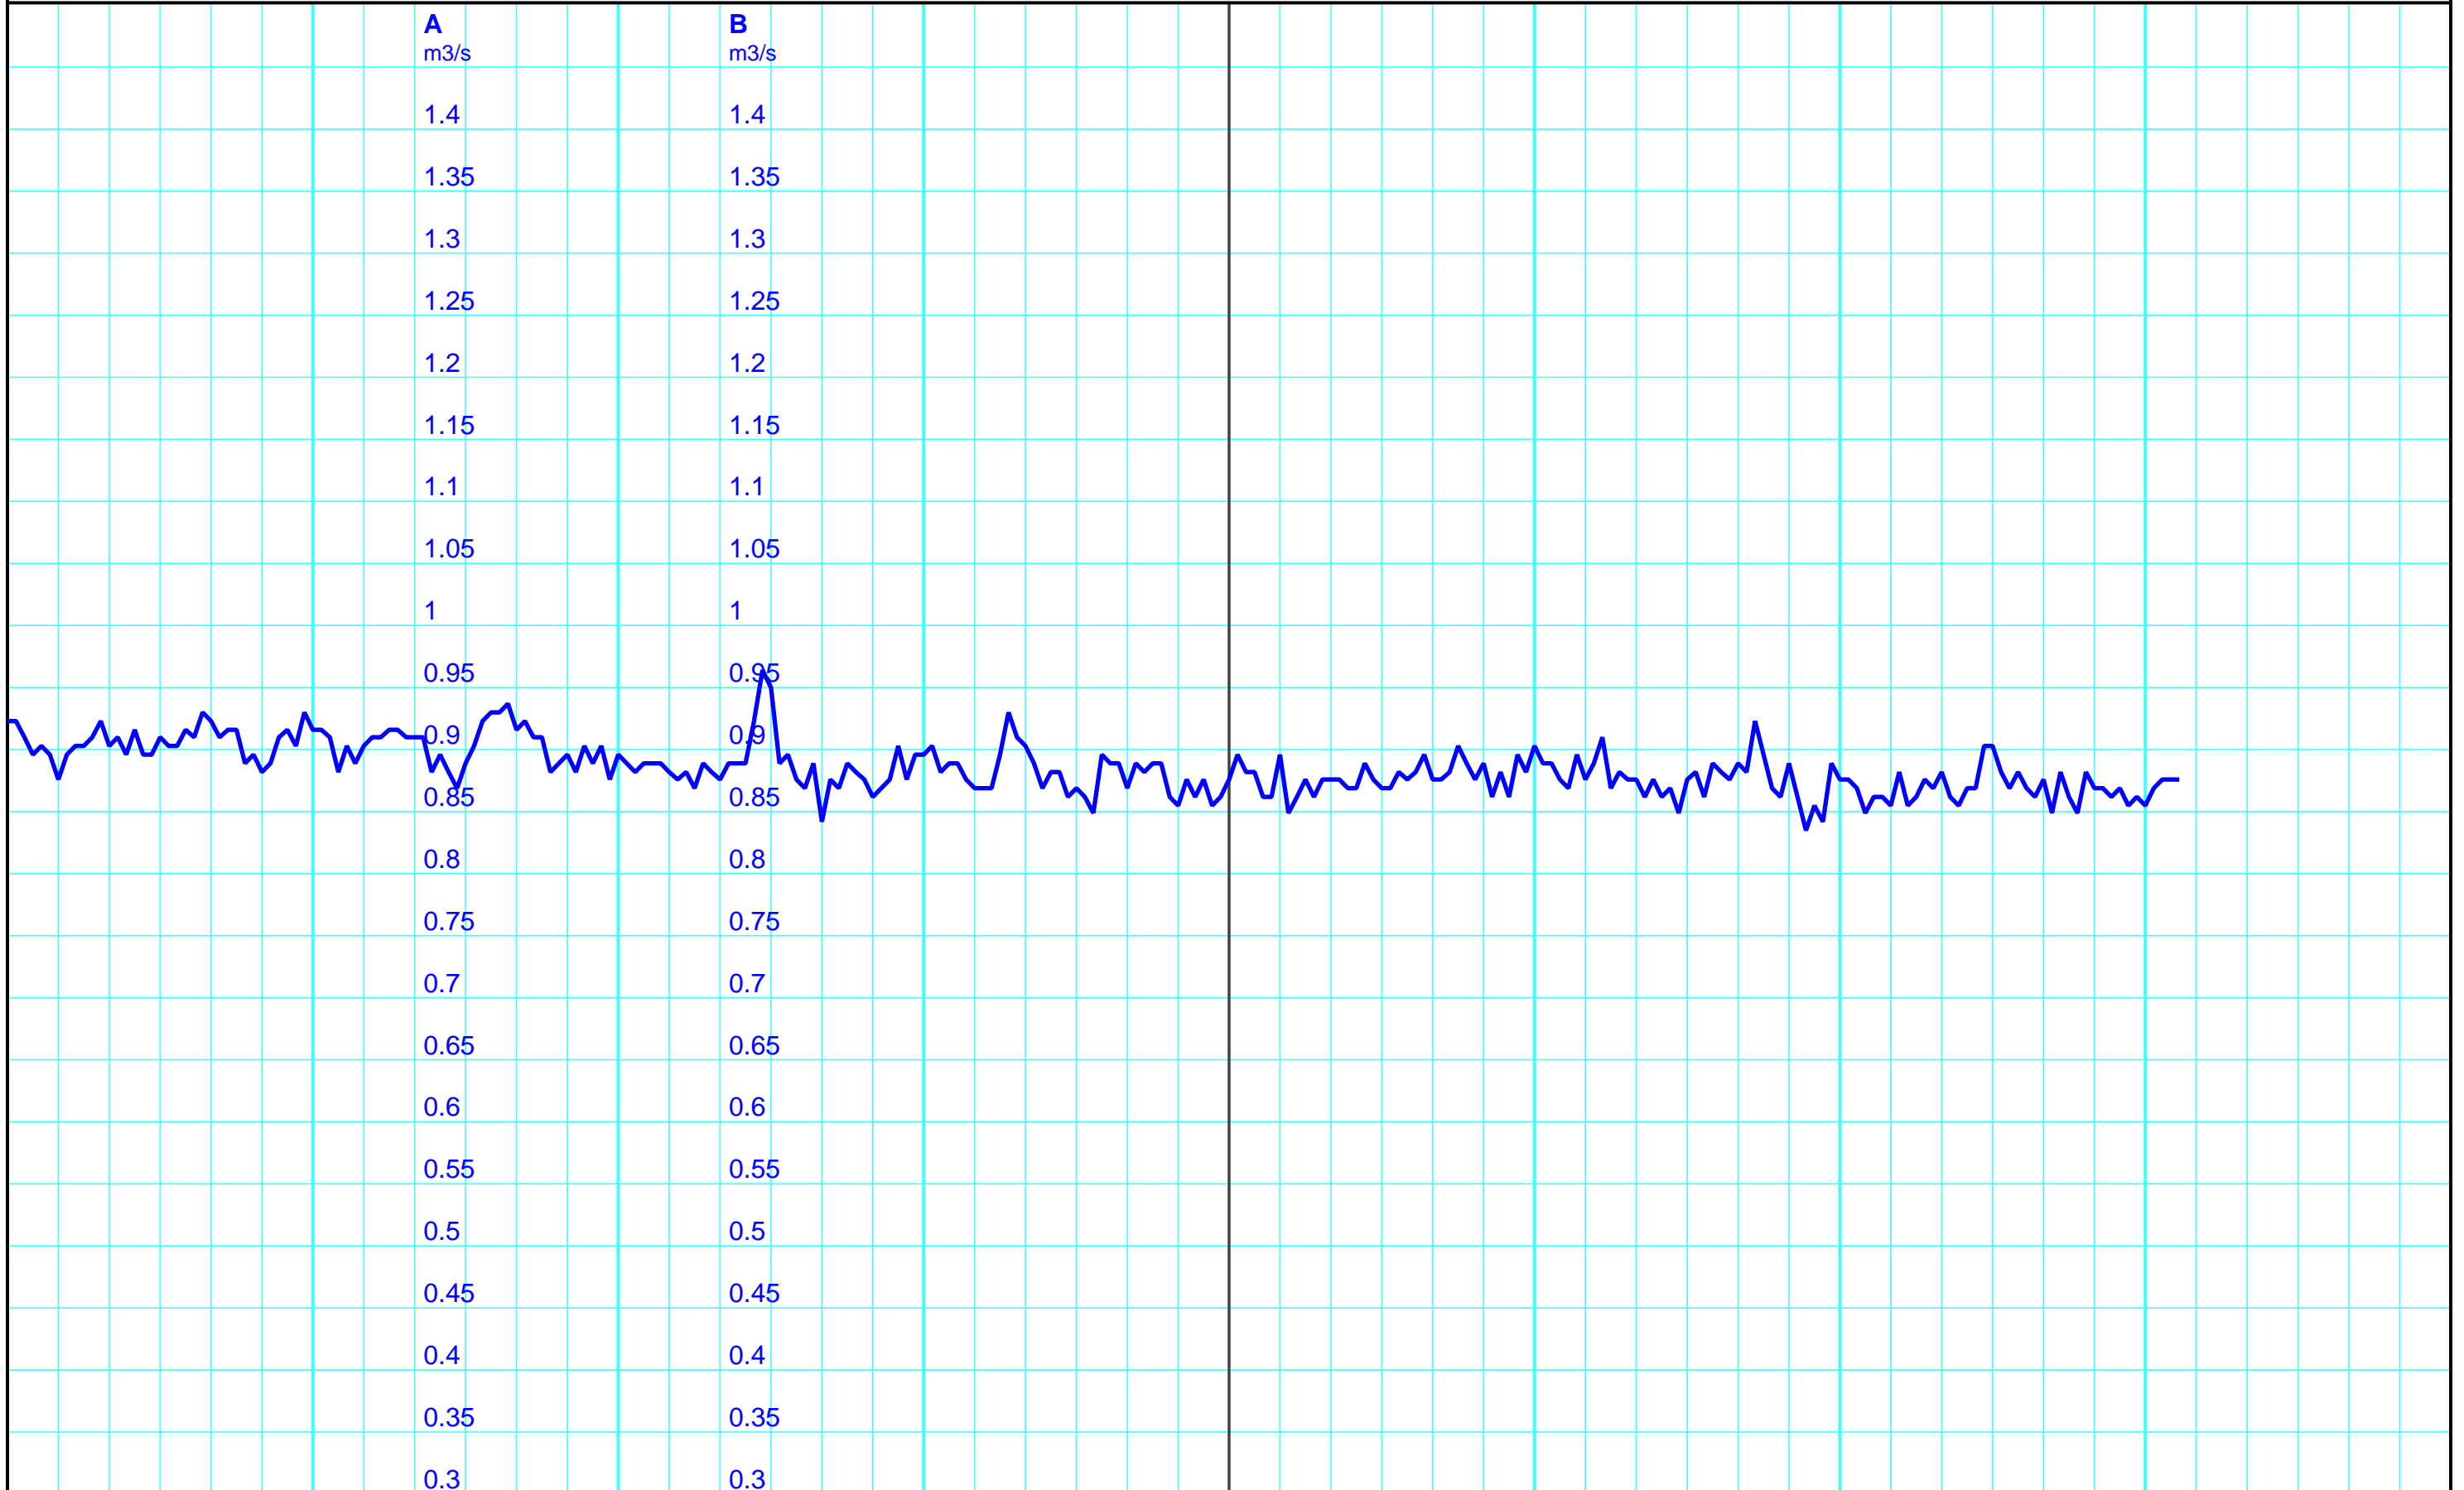

AWA Amt für Wasser und Abfall  
OED Office des eaux et des déchets  
Reiterstrasse 11  
3011 Bern

© AWA Amt für Wasser und Abfall 2014

A — A051 10 11 Abfluss m3/s/Langete, Leimiswil, Weinstegen  
B ..... A051 10 11 Abfluss m3/s/Lange..., [Mk4: Hochwasser 17 m3/s]

provisorische Daten  
Données provisoires

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.

**2-Tagesgang**  
**Langete, Leimiswil II**

24.11.2020

HydroPro™ Grafik