

Mo 23. November 2020

Di 24. November 2020

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00


18:00

A  
m3/s

B  
m3/s

3.8  
3.75  
3.7  
3.65  
3.6  
3.55  
3.5  
3.45  
3.4  
3.35  
3.3  
3.25  
3.2  
3.15  
3.1  
3.05  
3  
2.95  
2.9  
2.85  
2.8  
2.75  
2.7

3.8  
3.75  
3.7  
3.65  
3.6  
3.55  
3.5  
3.45  
3.4  
3.35  
3.3  
3.25  
3.2  
3.15  
3.1  
3.05  
3  
2.95  
2.9  
2.85  
2.8  
2.75  
2.7

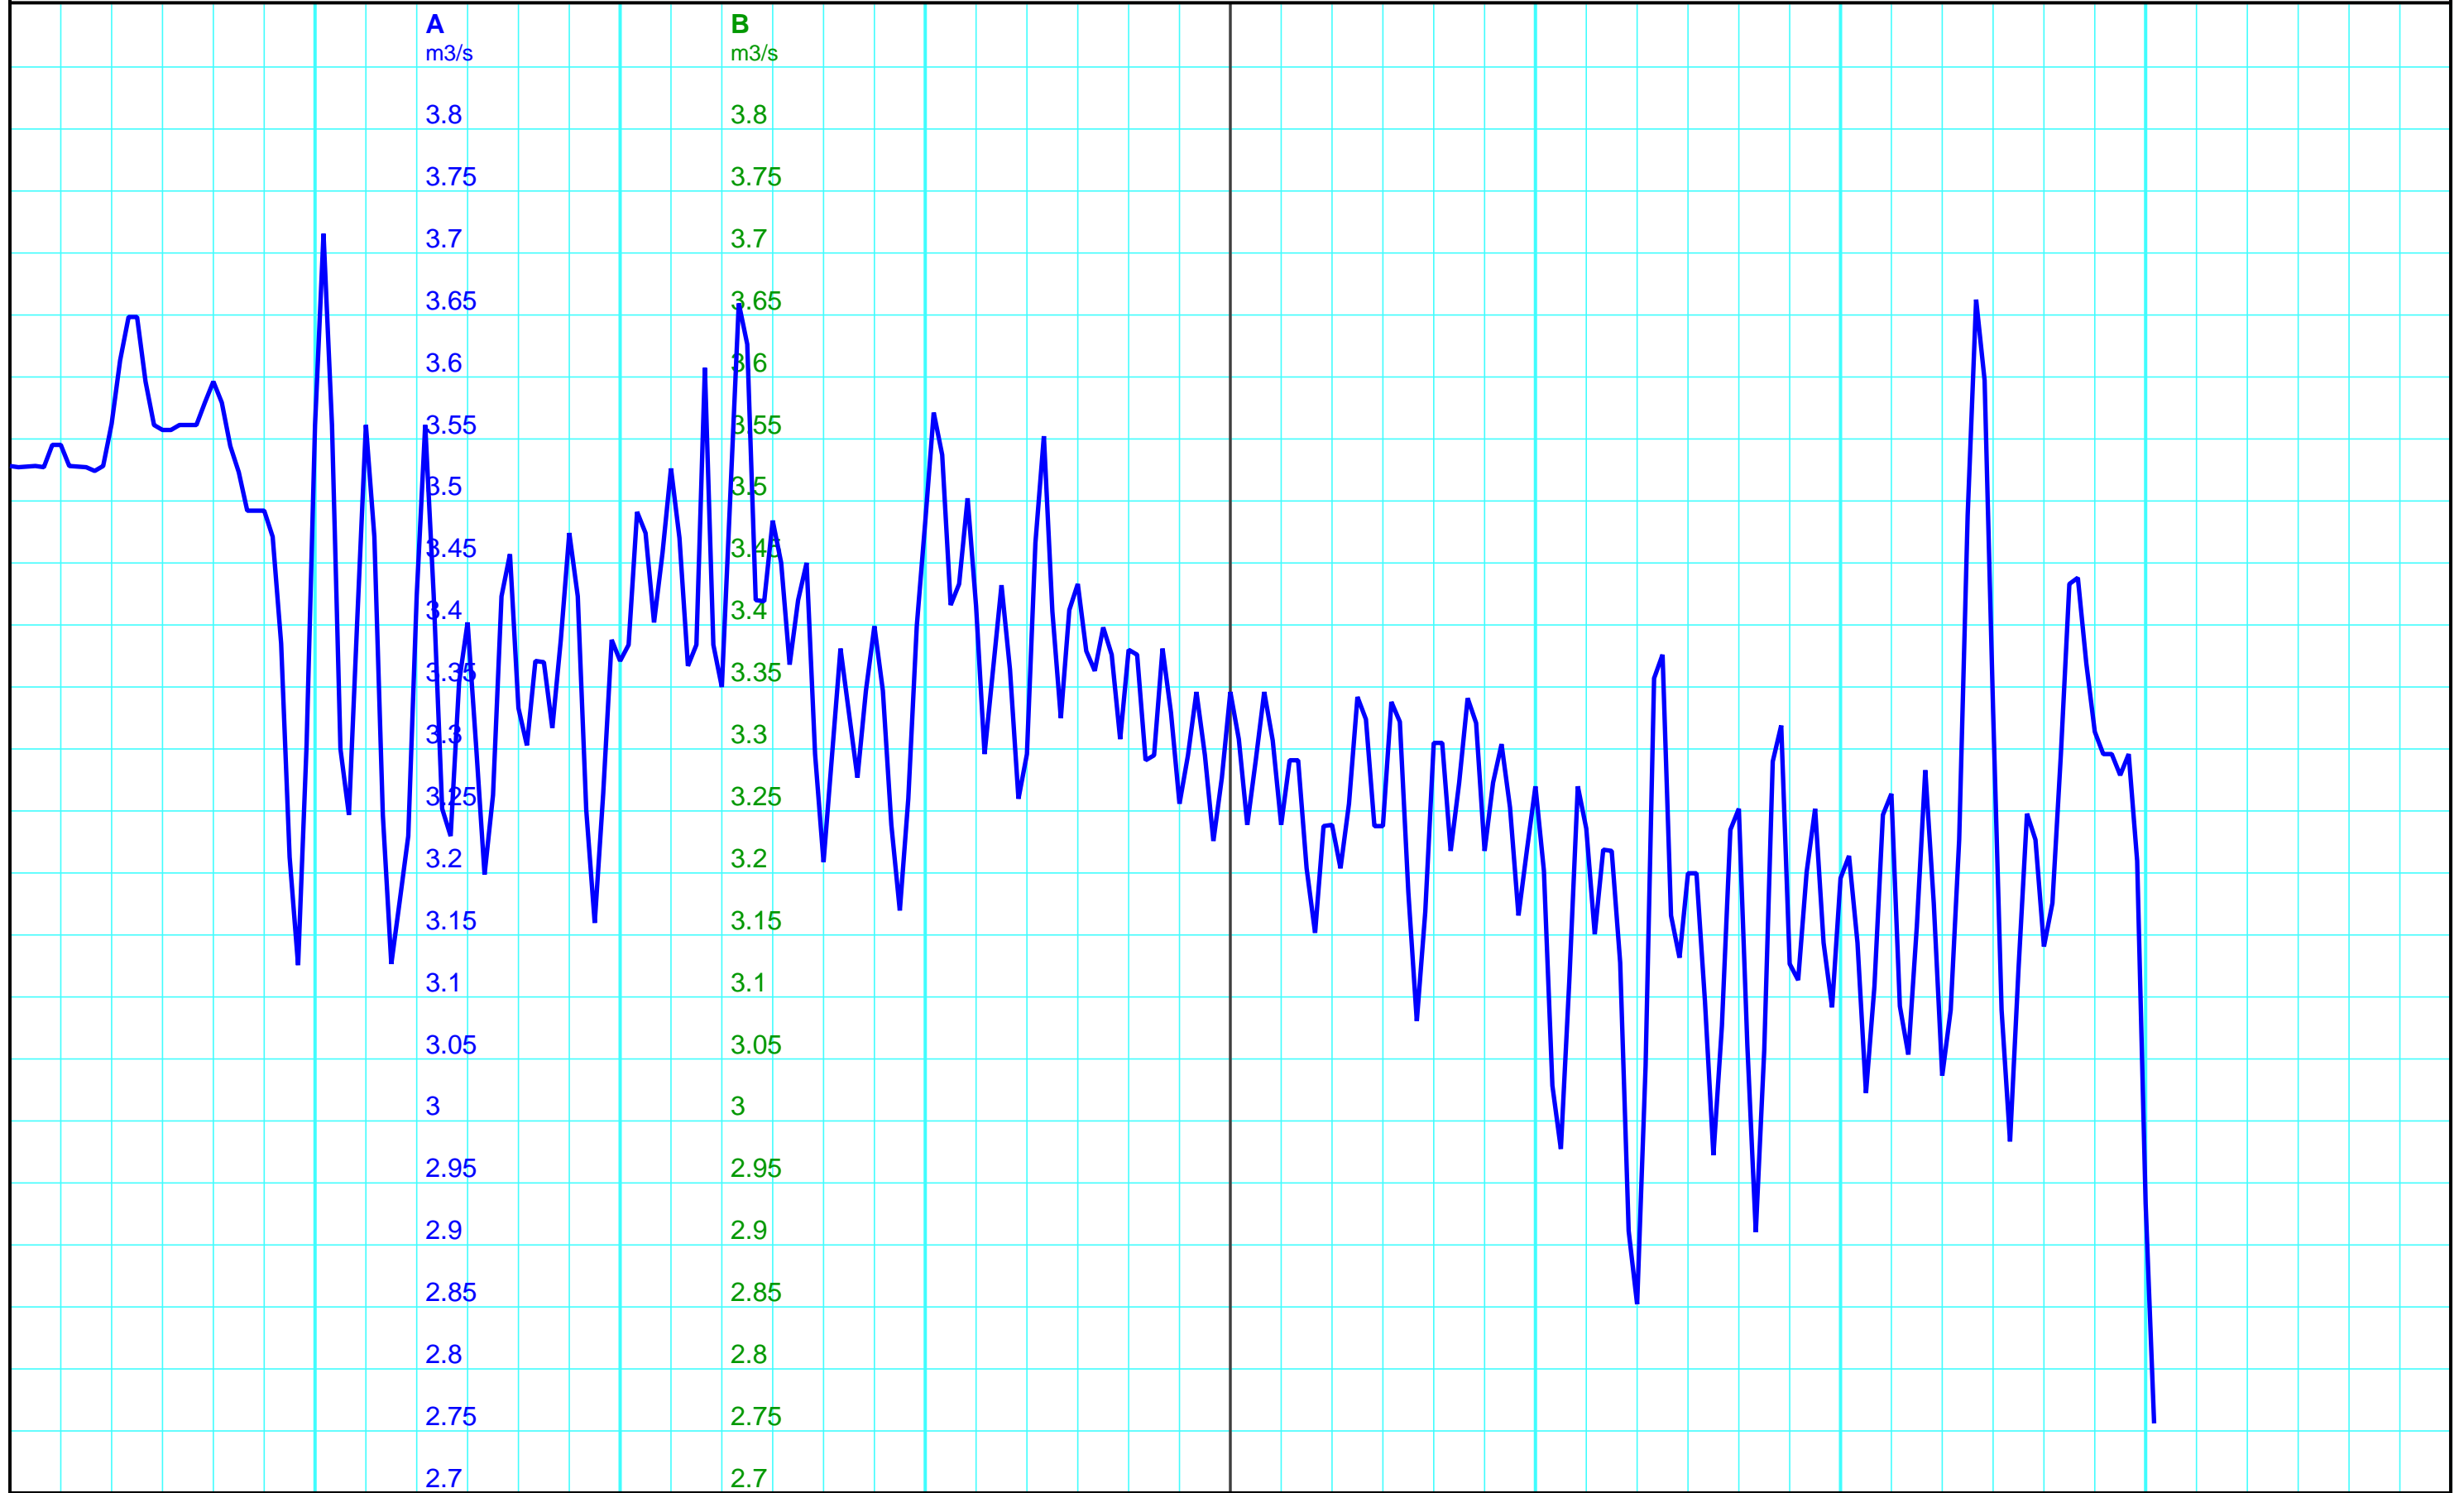

AWA Amt für Wasser und Abfall  
OED Office des eaux et des déchets  
Reiterstrasse 11  
3011 Bern

© AWA Amt für Wasser und Abfall 2014

A — A067 10 32 Abfluss m3/s/Suze-Schüss, Biel-Bienne, Hauser...  
B - - - A067 10 32 Abfluss m3/s..., [Mk1: unter Messbereich 1 m3/s]

provisorische Daten  
Données provisoires

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.

**2-Tagesgang  
Schüss-Suze, Biel-Bienne Total II**

24.11.2020

HydroPro™ Grafik